



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0738

170021131268

防爆合格证

证 号： CCRI 17.1291X

单 位： 久鑫科技股份有限公司

地 址： 台湾新北市土城区忠承路 113 号 5 层

产 品 名 称： 防爆接线盒

型 号 规 格： THT-2J 系列

防 爆 标 志： Ex e IIC T5 Gb/Ex tD A21 IP68 T100°C

技 术 文 件： /

图 号： EX-THT-A1241-001

备 注： 1. 工作电压： 600V AC； 2. 最大工作电流： 15A；
3. 使用环境温度： $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +55^{\circ}\text{C}$ ；
4. “X” 代表需配备具有防爆合格证的接线端子；
5. 型号说明见附页。

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准：

GB 3836.1-2010, GB 3836.3-2010, GB 12476.1-2013,
GB 12476.5-2013, GB 4208-2008

发 证 日 期： 2017 年 11 月 27 日

有 效 期 至： 2022 年 11 月 26 日

批 准：

张永球



煤炭科学技术研究院有限公司检测中心（煤炭科学研究总院检测中心）

（国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心）

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。

中心地址：北京市和平里青年沟路 5 号

防爆合格证查询网址：<http://www.ccritc.com.cn/Home>

电话：010-84262992




防爆合格证 (附页)

证 号: CCRI 17.1291X

产品型号说明:

THT 2 J N 034 0 1241 0 00

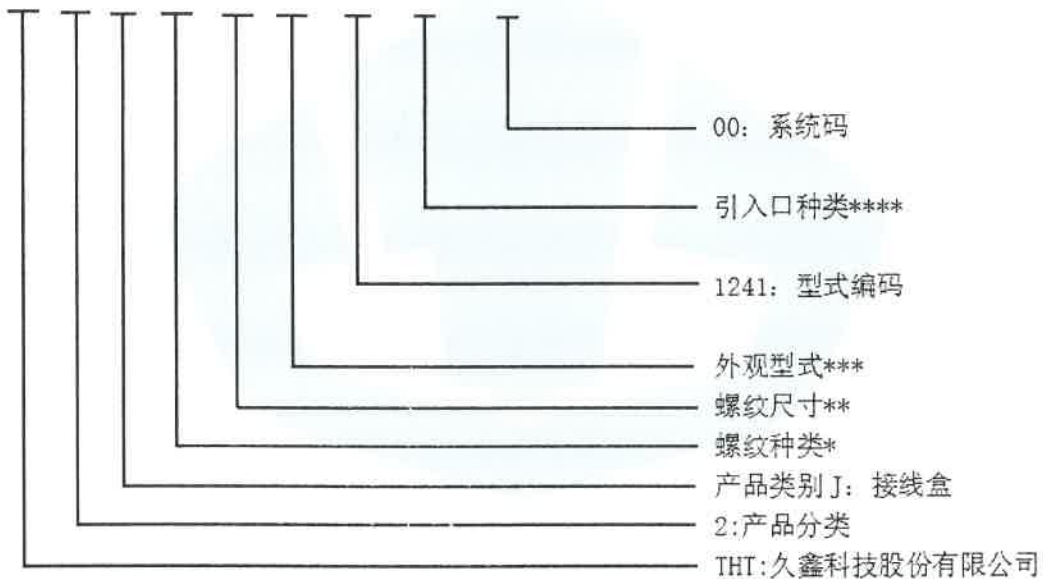

* N=NPT 螺纹, M=M 螺纹;

**012=1/2", 020=M20, 025=M25, 034=3/4", 100=1", 112=1 1/2";

***0=圆形, 1=矩形;

****引入口型式参见下表:

代码	0	A	B	C	D	E	F	G
型式	1 口	2 口	3 口	4 口	1 口	2 口	3 口	4 口
	无底部口				有底部口			



煤炭科学技术研究院有限公司检测中心 (煤炭科学研究总院检测中心)

(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

中心地址: 北京市和平里青年沟路5号

防爆合格证查询网址: <http://www.ccritc.com.cn/Home>

电话: 010-84262992